

ERÚ nadhodnocuje instalovaný výkon solárních elektráren v ČR až o třetinu


Datum: 29. 10. 2010 | Zdroj: SolarniNovinky.cz

O jednu třetinu může být ze strany Energetického regulačního úřadu („ERÚ“) nadhodnocen vykazovaný instalovaný výkon fotovoltaických elektráren („FVE“) v České republice. Upozorňuje na to skupina českých a zahraničních podnikatelů a investorů v OZE.

Podle jejího názoru je vzhledem k existenci nesrovnalostí potřeba zastavit projednávání novely zákona o podpoře obnovitelných zdrojů. To je na programu schůze Poslanecké sněmovny, která začíná 26. 10. 2010.


V údajích zveřejněných ERÚ na internetové stránce www.eru.cz, týkajících se fotovoltaiky, jsou značné rozpory. Podle grafu ERÚ měly být v ČR k 1. 9. 2010 v provozu FVE o celkovém instalovaném výkonu 694 MW. Z podrobných výkazů měsíčních přírůstků zveřejněných na stejných stránkách však vyplývá, že tento instalovaný výkon činí maximálně 535 MW, čili o 159 MW méně. Toto srovnání dokazuje, že by měsíční údaje mohly být nadhodnoceny v průměru o 34 procent (viz obr. 1).

Obr. 1:

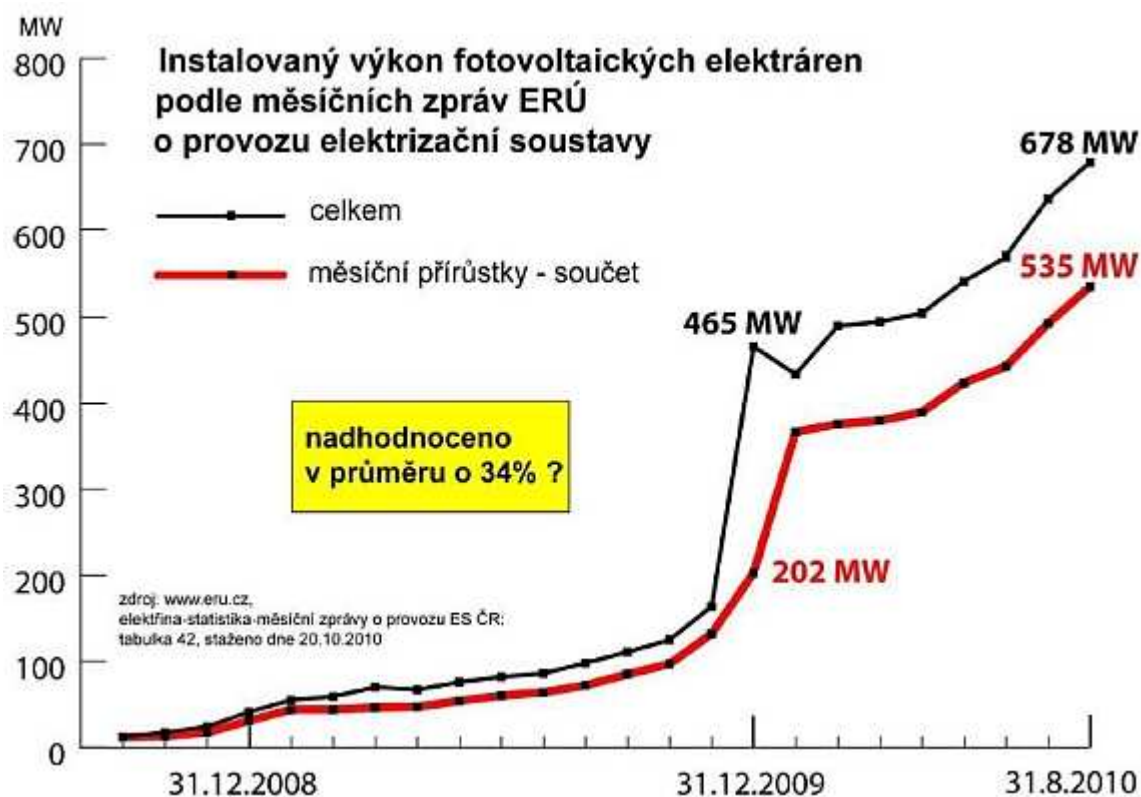

Významné nesrovnalosti se nacházejí také v údajích ERÚ týkajících se elektřiny vyrobené z FVE. Ze srovnání roční zprávy ERÚ za rok 2009 a zpráv za jednotlivé měsíce roku 2009 vyplývá, že údaje v roční zprávě mohou být nadhodnoceny o 17 procent (viz obr. 2).

Obr. 2

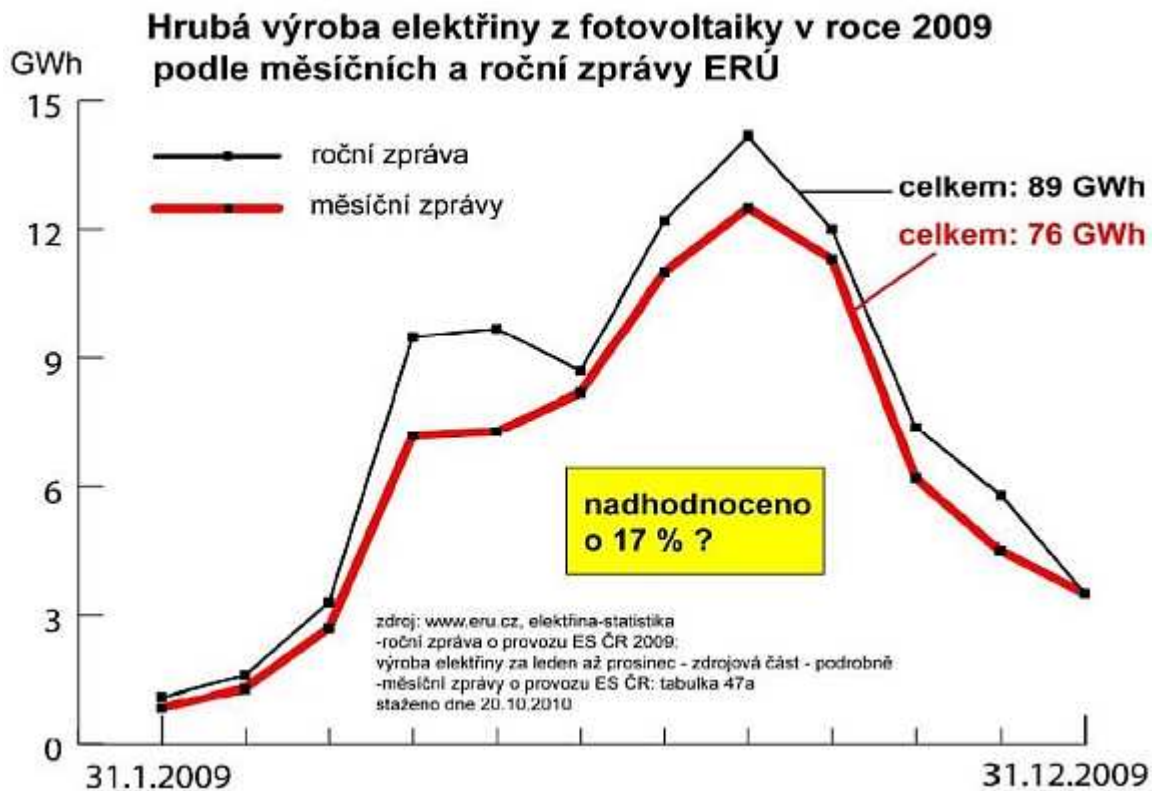

Neela Winkelmann – Heyrovská, konzultantka v oblasti podpory využívání OZE a poradkyně skupiny podnikatelů, k uvedeným nesrovnalostem uvádí: „Tato čísla pomohla vytvořit strašáka nárůstu cen elektřiny pro domácnosti i podnikatele. Některé údaje ERÚ nasvědčují tomu, že **represe fotovoltaiky není na místě**. ERÚ musí nesrovnalosti v datech neprodleně vysvětlit.“

Právní poradce skupiny podnikatelů **Jakub Hájek** z advokátní kanceláře Glatzová & Co.doplňuje: „**Pokud bude potvrzeno nadhodnocení instalovaného výkonu fotovoltaiky ze strany ERÚ, musí dojít ke korekci navrhovaných legislativních změn. Přípravované normy mohou mít zásadní dopad na celé odvětví. Nelze je tedy připravovat ve spěchu a na základě sporných údajů. Do doby vyjasnění rozporu musí být pozastaveno projednávání všech změn, včetně novel zákona o podpoře OZE.**“

Chyby v údajích a z nich vycházející prognózy by v každém případě představovaly **závažný problém ve vztahu k Evropské komisi**. „V první fázi by bylo **nutné revidovat Národní akční plán pro OZE**. Ten byl zaslán do Bruselu a vychází právě z dat ERÚ,“ dodává Hájek.

Na nedostatky práce ERÚ poukazují někteří poslanci a dokonce sám premiér Nečas sdělil HN, že si na práci této státní instituce již brzy „posvítí“